
SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2021/KAPPA/SUPEL/RO.

1 mensagem

Célia da Conceição - Licitações <celia.conceicao@grupoinbra.com.br>

21 de julho de 2021 06:59

Para: "supel.kappa@gmail.com" <supel.kappa@gmail.com>

Cc: Clecio Barbosa - Comercial Terrestre <clecio@grupoinbra.com.br>, Bito's Multi Representações <multirondonia@gmail.com>, Rojas Silva - Comercial Terrestre <rojas.silva@grupoinbra.com.br>, Aline Ramos - Licitações <aline.ramos@grupoinbra.com.br>, Licitação Grupo Inbra <licitacao@grupoinbra.com.br>

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO (SISTEMA PRISIONAL DA SEJUS.)

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2021/KAPPA/SUPEL/RO / PROCESSO Nº 0033.402398/2020-90


ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 26/07/2021 às 10:00 min

A empresa **INBRATECNOLOGIA E DEFESA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.**, com sede na [Avenida Papa João XXIII, nº 5153](#) – Bairro Sertãozinho - Cidade Mauá - Estado São Paulo – CEP: 09370-800, inscrita no CNPJ/MF sob nº 26.836.227/0001-65, vem respeitosamente à presença de V. Sa. Apresentar **ESCLARECIMENTOS** ao Pregão Eletrônico nº 121/2021/KAPPA/SUPEL/RO, com abertura prevista para 26/07/2021, com fulcro e prazo estabelecidos em EDITAL, pelos seguintes fundamentos de fato e de direito:

I - DO DESENHO DOS PAINÉIS BALÍSTICOS

Após análise das especificações apresentadas no edital (Anexo I – Termo de Referência), observamos que não são apresentados os desenhos dos painéis com seus respectivos dimensionais para os modelos Masculinos e Preferencialmente Feminino desejados. Diante desta situação, para a oferta mais adequada dos produtos e para que todos os licitantes cotes produtos com a mesma área de proteção, solicitamos que seja fornecido os desenhos com o formato e dimensionais dos painéis balísticos e sua tolerância. Em oportuno, a título de sugestão, encaminhamos os desenhos dos painéis balísticos modelo SENASP, utilizado pelos principais órgãos de segurança pública do Brasil.

DIMENSÕES PAINÉIS BALÍSTICOS PADRÃO SENASP MODELO MASCULINO

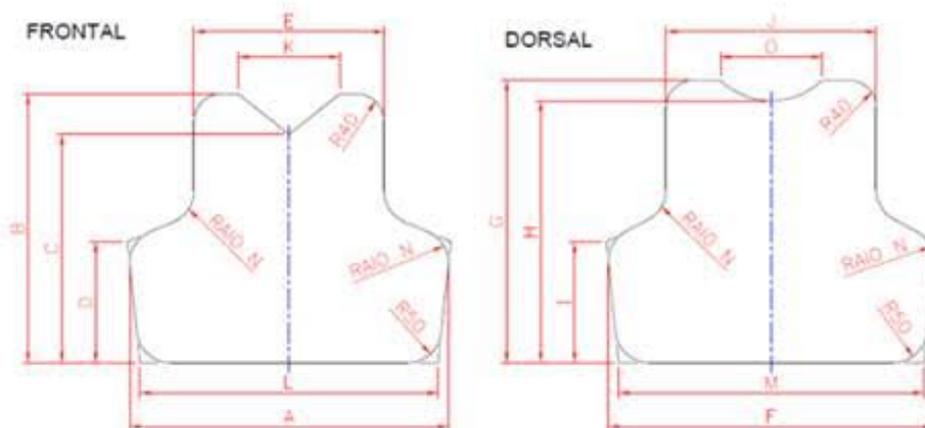


DIMENSÕES PAINÉIS FRONTAL E DORSAL (mm)															
TAM.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
P	470	400	340	180	280	480	420	390	180	310	150	440	450	50	150
M	500	430	370	200	300	510	450	420	200	340	170	470	480	60	170
G	530	460	400	220	320	540	480	450	220	360	190	500	510	70	190
GG	560	490	430	240	340	570	510	480	240	380	210	530	540	80	210

Tolerância dimensional de ± 5 mm

ÁREA DE PROTEÇÃO (m ²)			
TAM.	ÁREA FRONTAL	ÁREA DORSAL	ÁREA TOTAL
P	0,1440	0,1589	0,3029
M	0,1654	0,1845	0,3499
G	0,1895	0,2098	0,3993
GG	0,2552	0,2364	0,4916

DIMENSÕES COLETES BALÍSTICOS PADRÃO SENASP MODELO PREFERENCIALMENTE FEMININO

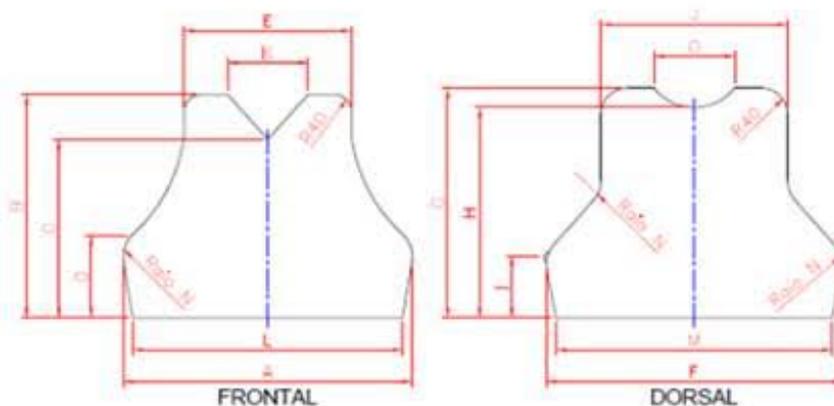

DIMENSÕES FRONTAL E DORSAL (mm)															
TAM.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
PP	425	330	265	122	245	435	340	310	92	275	115	395	405	50	120
P	450	350	280	130	260	460	360	330	100	290	125	420	430	50	125
M	470	380	310	140	280	480	390	360	110	310	130	440	450	50	130
G	490	410	340	155	300	500	420	390	120	330	150	460	470	50	150
GG	540	450	370	160	330	550	462	429	129	363	185	505	517	50	185

Tolerância dimensional de ± 5 mm

ÁREA DE PROTEÇÃO (m ²)			
TAM.	ÁREA FRONTAL	ÁREA DORSAL	ÁREA TOTAL
PP	0,1080	0,1105	0,2185
P	0,1216	0,1241	0,2457
M	0,1388	0,1420	0,2808
G	0,1568	0,1609	0,3177
GG	0,1881	0,1946	0,3827

II – DA COR E TECIDO CAPA EXTERNA

Em relação as capas externas, não identificamos informações referente a cor e pantone, bem como, informações quanto as características dos tecidos para confecção (composição, gramatura, resistência a rasgos, alongamentos, estrutura, etc). Diante desta situação, para oferta mais adequada dos produtos, solicitamos o envio dessas informações?

III – DOS CHIPS/MICROCHIPS

Em relação ao item 4.4 das especificações do anexo I do edital, que trata das garantias dos coletes, observamos que é exigido 6 anos para os painéis balísticos, incluindo seus revestimentos, identificações/etiquetas e **chips/microchips**.

Acontece que não encontramos nas especificações técnicas do edital exigências quanto a necessidade dos coletes possuírem chips/microchips. Assim sendo, podemos considerar que houve equívoco ao mencionar no item supra o nome “chips/microchips”, devendo, dessa forma, a garantia de 6 anos dos painéis balísticos ser estendida unicamente aos seus revestimentos e identificações/etiquetas?

IV – DO PRAZO DE ENTREGA

Observamos no item 11.1 do anexo I do edital (página 32) que o prazo de entrega dos coletes será de **30 (trinta) dias**.

Esclarecemos que, como é de conhecimento, a confecção de colete a prova de balas demanda tempo, pois cada órgão possui sua própria especificação, como modelo de capa, área de proteção, peso, nível de proteção, características e cores de tecidos, brasões, etc. Essas peculiaridades, somado ao fato do colete balístico ser de uso controlado, impedem os fabricantes de manterem estoque. Junte-se a isso o fato da matéria-prima utilizada na confecção dos painéis balísticos ser importada, o que demandará maior prazo para a produção e entrega, uma vez que dependeremos de licenças de importação e do tempo de transporte marítimo necessário.

Além disso, o mercado nacional, quiçá o internacional, ainda está em fase de recuperação estrutural devido a pandemia do novo Coronavírus, a qual busca garantir a entrega de bens, mercadorias e insumos em tempo hábil, pois é cediço, e percebido, que os prazos para a conclusão do ciclo de produção estão sendo estendidos em virtude das consequências drásticas advindas com estes tempos pandêmicos. Desta forma, os nossos fornecedores e empresas que fornecem suprimentos para a confecção das capas externas dos coletes, devido ainda estarem se reestruturando, solicitam maior prazo para entrega das matérias-primas.

Diante dessa situação, a fim de acompanhar os ditames do mercado, solicitamos dilatação do prazo de entrega dos coletes para até **90 (noventa) dias úteis**, a contar da retirada da Nota de Empenho pela contratada.

Aguardamos e agradecemos a atenção dispensada.

Atenciosamente,



Célia Conceição

Analista de licitações

e-mail: celia.conceicao@grupoinbra.com.br

Phone: +5511 2148-8600 r. 327

www.grupoinbra.com.br

"Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada. Caso você não seja o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, fica proibido usar, copiar, divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessa informação.

Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente o remetente, respondendo ao e-mail e em seguida apague-o. Agradecemos sua cooperação.

Privileged/Confidential information may be contained in this message. If you are not the addressee indicated in this message (or responsible for the delivery of the message to such person), you may not copy or deliver this message to anyone. In such case you should destroy the message, and notify us immediately at the registered address. Opinions, conclusions and other information expressed in this message are not given or endorsed by my company or employer unless otherwise indicated by an authorised representative pendent of this message. Thank you."